


Domekt R 400 V C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	371
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	103
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,072
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m ³ /h)	0,3
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	85
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/11,3
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	6,5
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm ²	3x1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	114
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	41
Garso galia, Lwa, dBA	37
Garso slėgis, L _{PA} , dBA, (3 m)	27
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	428x231x46
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	495x561x598
Priežiūros erdvė, mm	600
Masė, kg	49



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

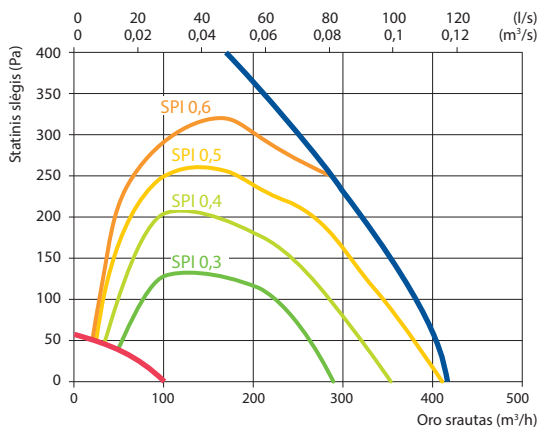

Priedai


Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvai	ODA/EHA AGS-160-50-600-M SUP/ETA AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvai	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvai	DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvai-aušintuvai	DHCW-160
Freoninis aušintuvai	DCF-0,4-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8a+KA8140

Šiluminis naudingumas


Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	15,3	16,5	17,2	18	18,7	22,5	23,2	24

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

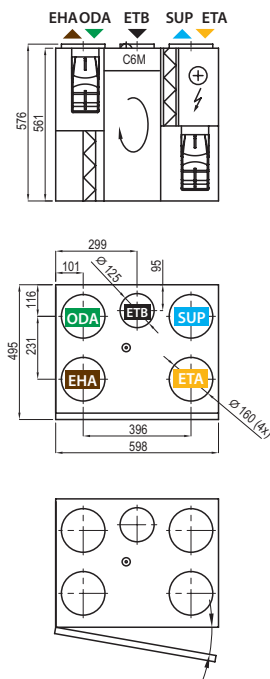

Kairinis (L1)



- ▶ ODA – iš lauko imamas oras
- ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras
- ▶ EHA – į lauką išmetamas oras
- ▶ ETB – papildomo ištraukimo junginys (apytanka – ištraukimas be regeneracijos)