



Domekt CF 150 F

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	158
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	43,89
Masė, kg	29
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas, A	6,1
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	92
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,031
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji jėgimo galia SPI, W/(m ³ /h)	0,2
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	250x232x46
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	11
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	31
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5 / 13,4
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,75 / 20
Priežiūros erdvė, mm	300



C6.1



C6.2

Akustinės savybės

Suminis A sverties garso galios lygis L_{WA}, dB(A) atskaitos srautui

Iš lauko imamas oras	47
Į patalpas tiekiamas oras	57
Iš patalpų šalinamas oras	47
Į lauką išmetamas oras	58
Korpusas	40

Suminis A sverties garso slėgio lygis L_{pA}, dB(A) 10 m² ploto gerai garšą sugeriančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso


Į aplinką	29
-----------	----

Šiluminis naudingumas


Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	18,8*	19,1*	19,1*	19,1	19,5	22,3	22,9	23,5

Patalpos temperatūra +22 °C, 20 % santykinė drėgmė.
* Skaiciaivimai atlikti įvertinus pirminį šildytuvą.

Kairinis (L1)

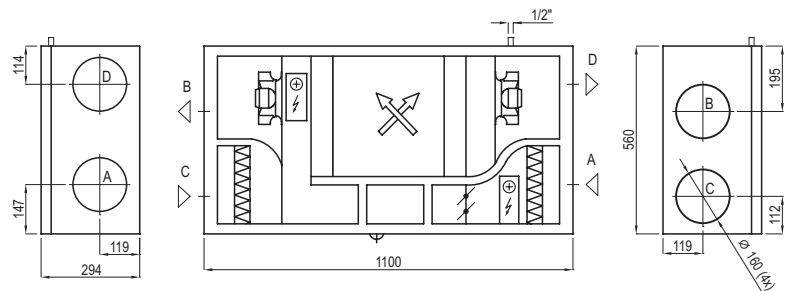


Dešininis (R2)



- A iš lauko imamas oras
- B į patalpas tiekiamas oras
- C iš patalpų šalinamas oras
- D į lauką išmetamas oras

Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

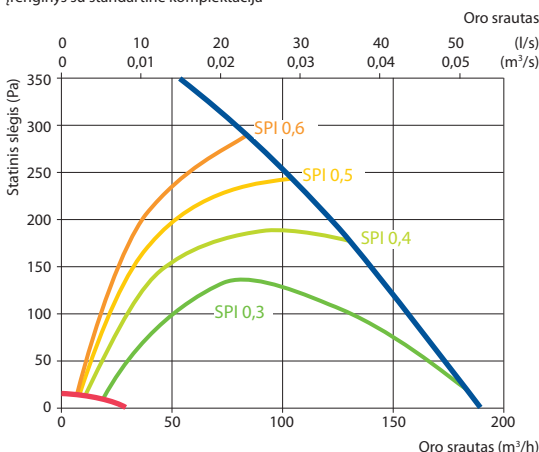

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/LM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvai	DH-160

Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,2-1 / DHCW-160
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6