


Domekt CF 250 F C6

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	297
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	83
Masė, kg	52
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas, A	8,3
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	86
Atskaitos srautas, m³/s	0,058
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji įėjimo galia SPI, W/(m³/h)	0,29
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	265x250x46
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	32
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	91
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5 / 6,7
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1 / 13,4
Priežiūros erdvė, mm	300
Valdymo automatika	C6



Akustinės savybės

Suminis A sverties garso galios lygis L_{WA} , dB(A) atskaitos srautui


Iš lauko imamas oras	53
I patalpą tiekiamas oras	65
Iš patalpų šalinamas oras	54
I lauką išmetamas oras	65
Korpusas	46

Suminis A sverties garso slėgio lygis L_{pA} , dB(A) 10 m² ploto gerai garšą sugeriančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso

I aplinką	35
-----------	----

Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

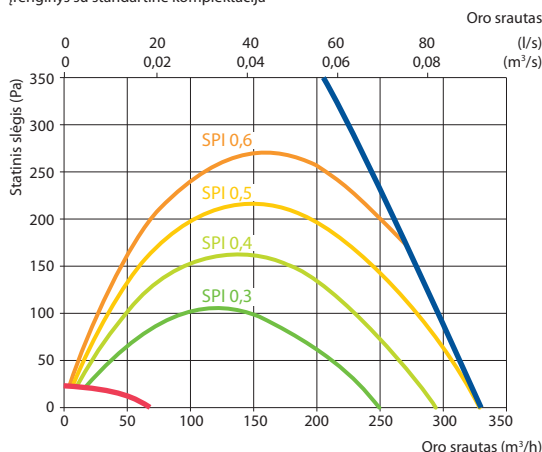


Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	16,1*	17*	17*	17	17,9	22,6	23,5	24,4


Patalpos temperatūra +22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

* Skaiciai vimaai atlikti įvertinus pirminį šildytuvą.

Dešininis (R1)

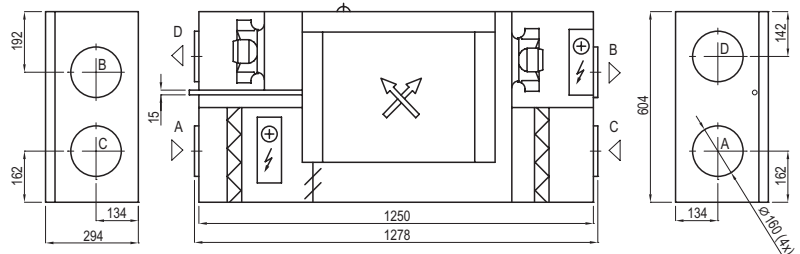

Kairinis (L1)



Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2

2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,2-1
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160

