


Domekt CF 500 F C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	649
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	180
Atskaitos srautas, m³/s	0,13
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji įėjimo galia SPI, W/(m³/h)	0,24
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	89
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/3,1
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/6,2
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	10
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	173
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	59
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	484×250×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	1045×292×1400
Priežiūros erdvė, mm	560
Masė, kg	93



Akustinės savybės

Suminis A sverties garso galios lygis L_{WA} dB(A) atskaitos srautui

Iš lauko imamas oras	52
Į patalpą tiekiamas oras	67
Iš patalpų šalinamas oras	52
Į lauką išmetamas oras	67
Korpusas	46

Suminis A sverties garso slėgio lygis L_{pA} dB(A) 10 m² ploto gerai garsą sugeriančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso


Į aplinką	34
-----------	----

Šiluminis naudingumas


	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	17,4*	18,2*	18,9*	18,9*	18,9	22,4	23,1	23,8

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.
* Skaiciavimai atlikti įvertinus pirminį šildytuvą.

Dešininis (R2)

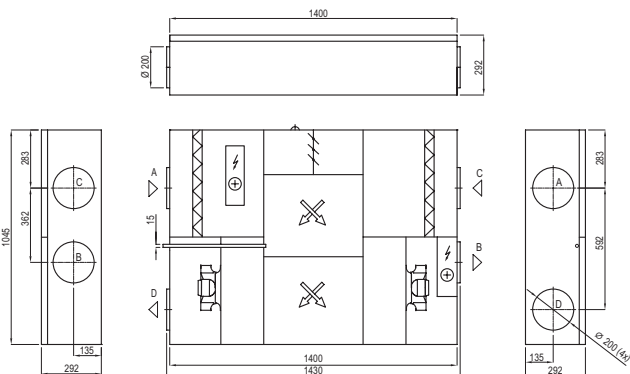


Kairinis (L2)



Našumas

Įrenginys su standartinė komplektacija

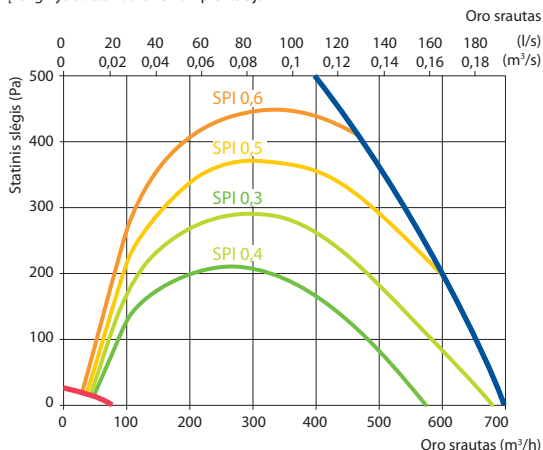

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-200+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-200-50-600-M
	B/C AGS-200-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-200
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4

Vandeninis aušintuvas	DCW-0,5-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-200
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-200
Freoninis aušintuvas	DCF-0,5-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8+KA8140

C6.1



C6.2

